



Povprašujemo po sledečem blagu:

POZ.	NAZIV BLAGA	KOLIČINA	EM	CENA / EM (BREZ DDV)	CENA SKUPAJ (BREZ DDV)
1.	Vzidna priključno merilna omarica V-PMO-2 - z dimenzijskimi okviri in zmontirano zahtevano opremo (priloga 1) - ločen merilni in priključni del omarice	40	kos		

PONUĐNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE: _____

DATUM: _____

SKUPAJ EUR (BREZ DDV): _____

Ostali pogoji:

PROIZVAJALEC:

DOBAVNI ROK:

Rok plačila: 30 dni od datuma prejema računa

Dostava: FCO glavno skladišče kupca

Ponudbo pričakujemo najkasneje do 7.8.2014 do 10⁰⁰ ure.
Obvezno napisati dobavni rok ter proizvajalca.

Sprejemamo samo podpisane in ožigosane ponudbe.

Elektronski naslov oziroma telefaks za oddajo ponudbe:

blaz.lorber@elektro-maribor.si

02 / 22 00 107

PONUDBENI PREDRAČUN - PRIKLJUČNO MERILNE VZIDNE OMARICE

Poz .	Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis)	Kol.	Enota	Cena/kos (EUR) (brez DDV)	Skupaj cena (EUR) (brez DDV)	tip (kataloška oznaka), proizvajalec
1	Vzidna priključno merilna omarica V-PMO-2 - z dimenzijskimi okvirji in zmontirano zahtevano opremo (priloga 1) - ločen merilni in priključni del omarice	40	kos			
VSE SKUPAJ (brez DDV)						

OSTALI TEHNIČNI POGOJI:

- A)

Ohišja NN omaric morajo ustrezati standardu **SIST EN 62208** oz. enakovrednim. Ponudnik mora za ohišja NN omaric priložiti:
- certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (oz. z enakovrednimi) izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU ali
- proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov (ES izjava) z navedenim standardom (oz. z enakovrednimi);
- B)

Zahtevana vgrajena oprema in ostali dimenzijski okvirji omaric so podani na **prilogi 1**. Ponudnik mora priložiti merske risbe omarice, ki jo navaja v ponudbi.
- C)

Splošni tehnični pogoji za omarice:
- stopnja zaščite pred vdorom trdih teles in tekočin - minimalno IP 44 (za priključni del omarice) oz. IP 54 (za merilni del) po SIST EN 60529;
- ohišje iz izolacijskega materiala, ki ustreza pogojem razreda II (po IEC 364-4-41) (zaščita pred posrednim dotikom z dvojno ali ojačeno izolacijo);
- odpornost proti toploti in ognju (samougasni material);
- udarna žilavost in upogibna trdnost;
- priključni in merilni del ločena z ločenimi vrati (vsaka s svojim mehanizmom za odpiranje vratc)
- mehanizem za zapiranje vrat mora zagotavljati tritočkovni zapah in omogočati vstavljanje cilindričnega vložka lastnika infrastrukture Elektro Maribor;
- z žepkom za shranjevanje dokumentacije na notranji strani vrat omarice;;
- na ohišju omaric ne sme biti neobdelanih ostrih robov (ki npr. nastanejo pri izrezih med proizvodnjo)
- vsi kovinski deli v omarji morajo biti korozijsko obstojni (iz nerjavečega materiala ali vroče cinkano);
- vidna trajna oznaka (na vratih omarice) "Nevarnost električnega toka" (po ISO 3864) in vidna trajna oznaka dvojne izolacije;
- D)

Okenca za odčitovanja števecv:
- morajo biti UV obstojna in trajno zagotavljati čitljivost merilnih naprav v omarici;
- velikost okenca 95x195 mm (ŠxV);
- omogočena enostavna zamenjava okenca brez poškodovanja vrat omarice;
Ponudnik mora priložiti tehnične podatke o materialu, iz katerega so izdelana okenca (npr. opisni listi, preskusna poročila,...)
- E)


Površina ohišja omarice mora biti odporna proti UV sevanju ter staranju zaradi vremenskih vplivov (v garancijski dobi ne sme priti do luščenja površinskega materiala ali izstopanja steklenih vlaken). Pri novi omarici steklena vlakna ne smejo biti vidna (brez svetlikanja na površini).
Ponudnik mora priložiti dokazilo o zagotavljanju obstojnosti zunanje površine za omarice (npr. poročilo o preizkusu staranja, tehničen opis izvedbe UV zaščite izdan od proizvajalca,...)

Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

PRILOGA 1: V-PMO-2

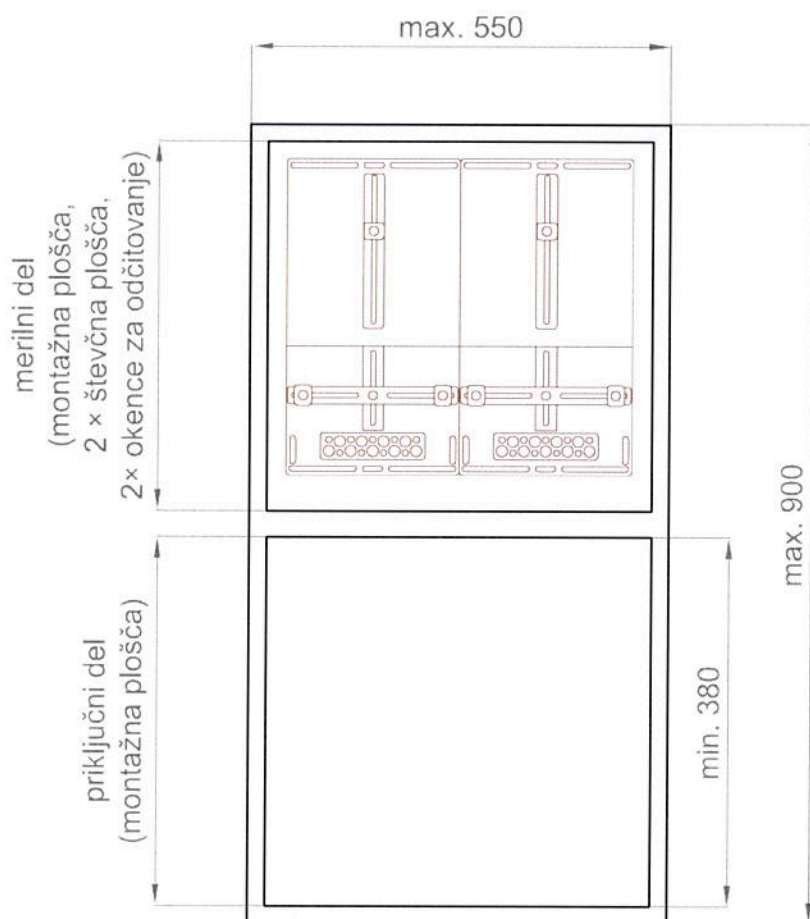

max. zunanja globina omarice: 190 mm

min. notranja globina omarice: 150 mm (od nivoja števske plošče do vratc omarice)