



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Izvedba prestavitve 110 kV DV Maribor na portalu RTP 110/20 kV Lenart

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	3	kpl	Izvedba prestavitve 110 kV DV Maribor na portalu RTP 110/20 kV Lenart		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____

_____ % DDV

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa
Rok dobave/izvedba storitve/gradnje:
Dostava blaga/lokacija storitve/gradnje:

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (seznanitev)
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev)
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave)

Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da se je seznanil in da bo spoštoval Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d., ki je objavljen na javno dostopni internetni strani naročnika Elektro Maribor d.d. (Domov / O podjetju / Akti družbe) – Kodeks ravnanja za poslovne partnerje.

Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da se je seznanil in da bo spoštoval naročnikove predpise s področja informacijske varnosti ter da bo vse obveznosti, ki izhajajo iz ponudbe izvajal v skladu s splošnimi pogoji naročnika, ki so objavljeni na uradni internetni spletni strani naročnika Elektro Maribor d.d. (Domov / O podjetju / Akti družbe) - Splošni pogoji za partnerje

Naročnik na tem mestu obvešča ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila) objavljal na svoji spletni strani <http://www.elektro-maribor.si/>. Na tej strani bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Posebne zahteve naročnika:

- Glej Priloga I– Tehnična specifikacija
- Ponudnik mora ob podaji ponudbe z lastno izjavo garantirati izvedbo del na datum **10. 9. 2025**. Pridržujemo pa si pravico, da se ta datum zaradi višje sile lahko zamakne, če pride do nepredvidenih težav med obnovitvenimi deli objekta ali obratovalnimi zahtevami v omrežju.



Reference izvajalca:

Ponudniku se prizna sposobnost, če je v obdobju od 1. 1. 2020 do dneva oddaje ponudb izvedel elektromontažna dela na vsaj enem nadzemnem vodu napetostnega nivoja 110 kV ali več za vsaj 2 stojna mesta v sklopu enega objekta na območju EU.

Reference odgovornega vodje del in odgovornih vodji posameznih del:

Ponudniku se prizna sposobnost v kolikor ima vodja gradnje elektromontažnih del vsaj eno referenco na območju EU za elektromontažna dela na daljnovodu napetostnega nivoja 110 kV ali več za vsaj 2 stojni mesti v sklopu enega objekta, ki jih je izvedel v obdobju od 1. 1. 2020 do dneva oddaje ponudb.

Če je ponudnik referenčno delo opravljal za naročnika, lahko zahtevno referenco izkazuje z lastno izjavo s sklicem na referenčno pogodbo in objekt.

- Ponudnik priloži referenco na lastnem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane podatke.
- Naročnik si pred naročilom predmetne storitve pridržuje pravico preveriti reference, potrdila in resničnost izjav, zahtevati dodatne pojasnitve in dokazila zvezi zadostno kadrovske zasedbo ter ostalo. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku omogočil oz. posreduje vse zahtevane podatke v roku 3 dni od poziva, v nasprotnem primeru se takšna ponudba izloči in ne upošteva pri naročilu.
- Naročnik si pridružuje pravico kadarkoli pred podpisom naročila brez pojasnila prekiniti postopek.

Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Zoran Zadek, 041 346 423

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: zoran.zadek@elektro-maribor.si , vključno do četrтка, 14.8.2025, do 15:00 ure.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika:



Priloga I - TEHNIČNA SPECIFIKACIJA


1. Izvedba ureditev prevezav in prestavittev 110 kV DV za potrebe obnove RTP Lenart

Predmet povpraševanja je izvedba prevezave 110 kV DV med zadnjim stebrom 110 kV DV Maribor - Lenart in 110 kV portalom 110 kV stikališča RTP 110/20 kV Lenart.


RTP Lenart je radialno napajan objekt po 110 kV DV iz RTP Maribor.


Trenutno stanje:

110 kV DV Maribor je odpet na portal stikališča RTP na polje =E02.

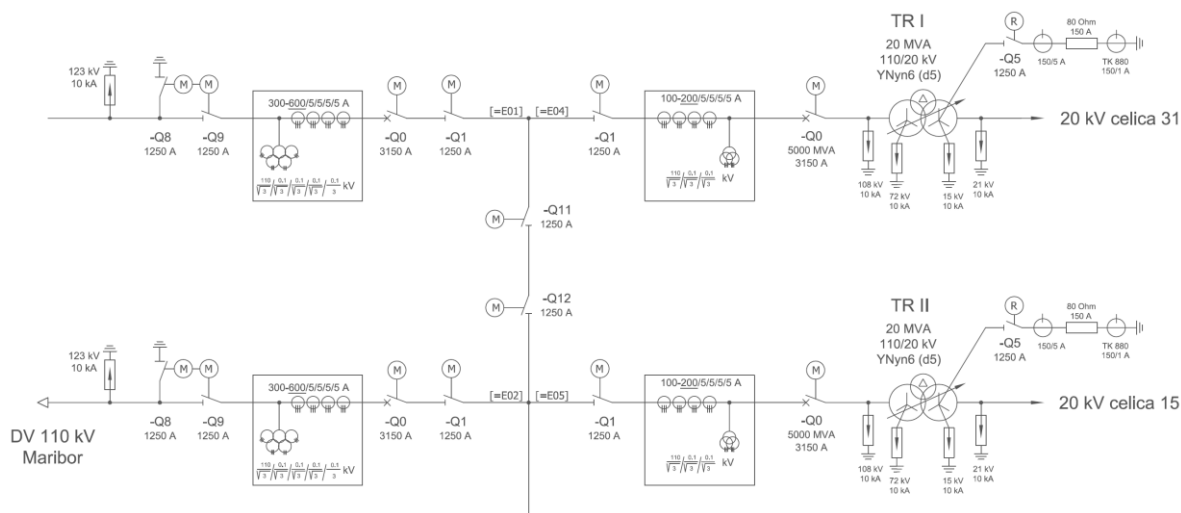Končno stanje:

V teku je obnova zaščite in vodenja rezervnega 110 kV DV polja =E01. Predmetno polje bo po končani obnovi postalo 110 kV DV polje Maribor.

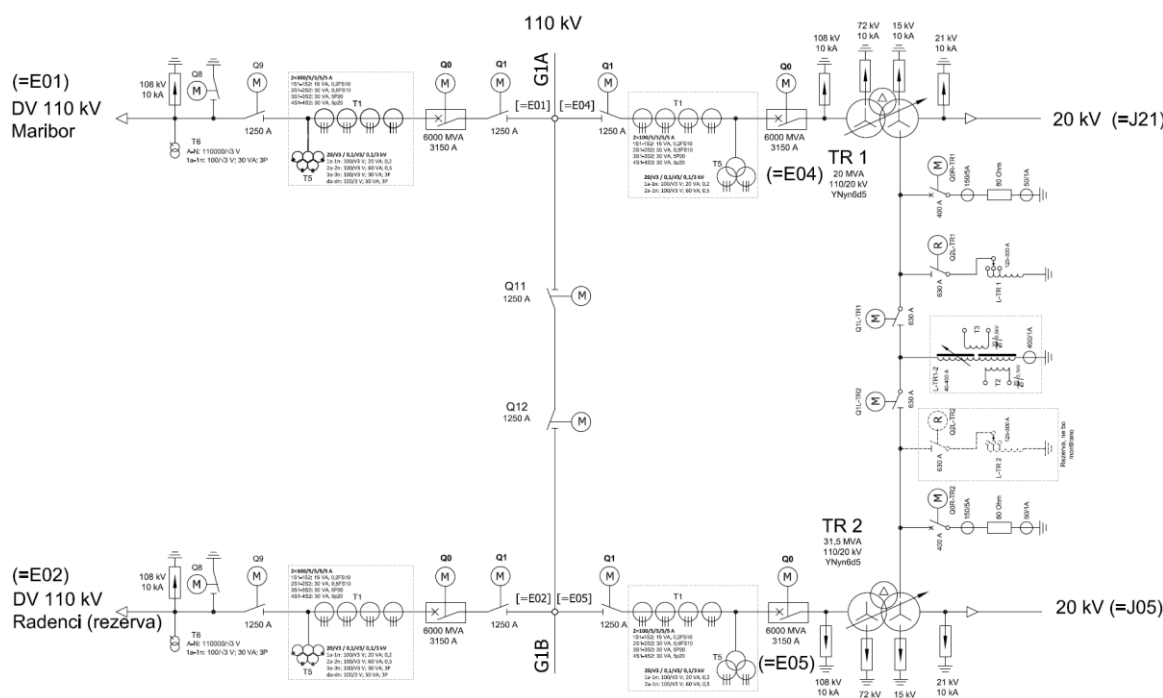

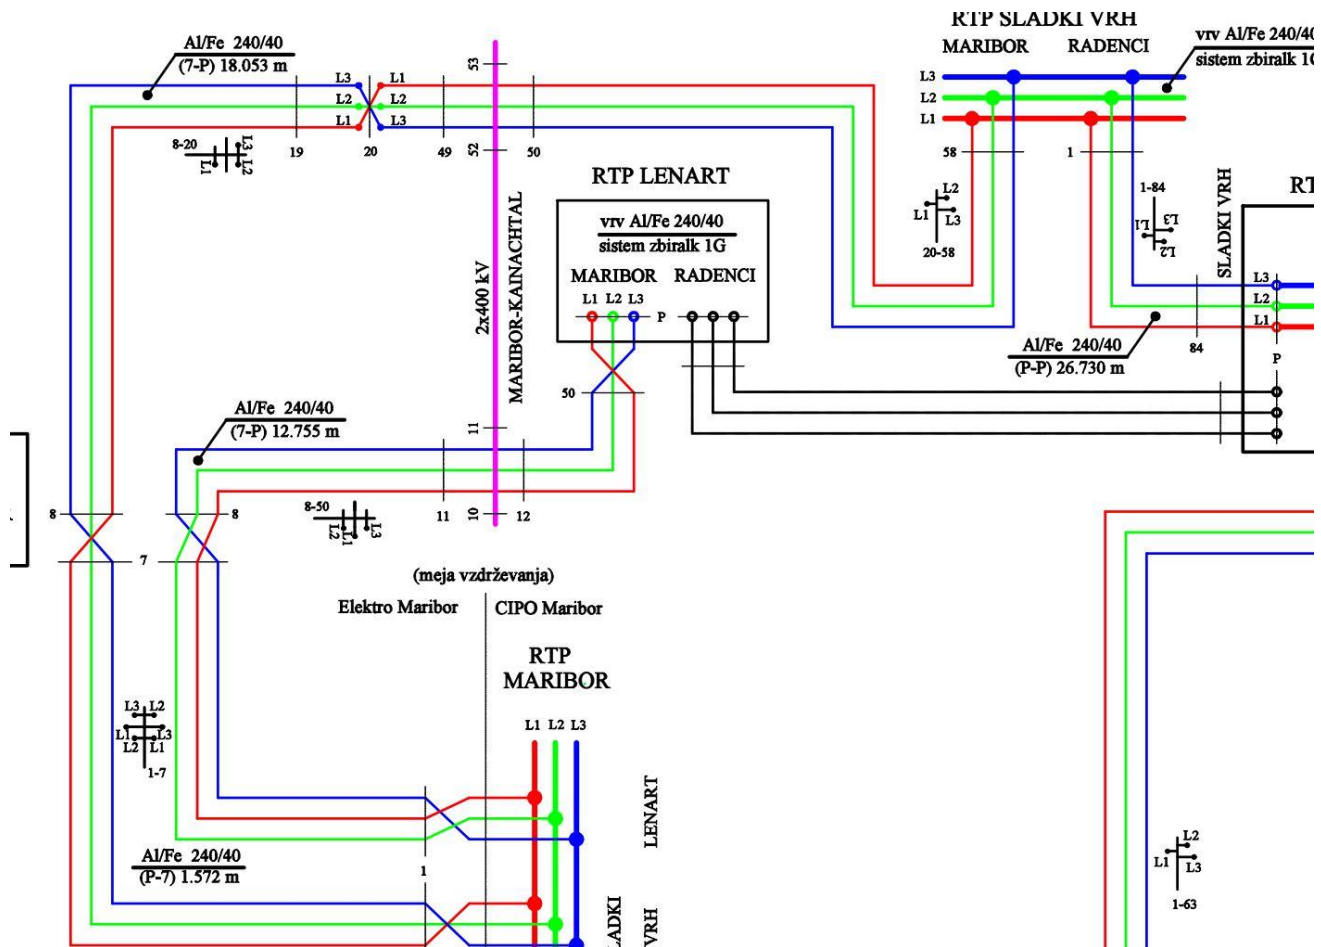

Obseg del:

Predmet povpraševanja je trikratna prestavitev 110 kV DV priključka med portali 110 kV DV polj v RTP Lenart. Zaradi zahtevnosti obnove in nemogoče izvedbe daljših prekinitev 110 kV napajanja med obnovitvenimi deli bo potrebno za čas obnovitvenih del 110 kV priključek DV Maribor večkrat prestaviti. Čas ene prestavitve je predviden v roku 1,5 ure.

1. Faza

Ob končanju obnove polja =E01 je potrebno prestaviti vrvi zadnje razpetine med portaloma stikališča RTP Lenart. Uporabi se vsa obstoječa obesna oprema. Urediti je potrebno še montažo tokovnih lokov do 110 kV aparatov. Na portalu =E01 so montirane še zatezne verige, katere je potrebno pred prestavitvijo demontirati. Podrobnosti obstoječega stanja so razvidne iz priloženih fotografij. Predviden termin prestavitve je 10. 9. 2025.

2. Faza

Obnovi se 110 kV polje =E02 na katerega se začasno, za kratek čas (predvidoma 1 teden), prestavi 110 kV DV Maribor, da se na polju =E01 zaključijo vsa dela. Predviden termin prestavitve je 10. 11. 2025.


3. Faza

Po končanju vseh del v polju =E01 se DV Maribor vrne nazaj na portal le tega, kar je tudi končno stanje po obnovi objekta. Predviden termin prestavitve je 14. 11. 2025.






=E01

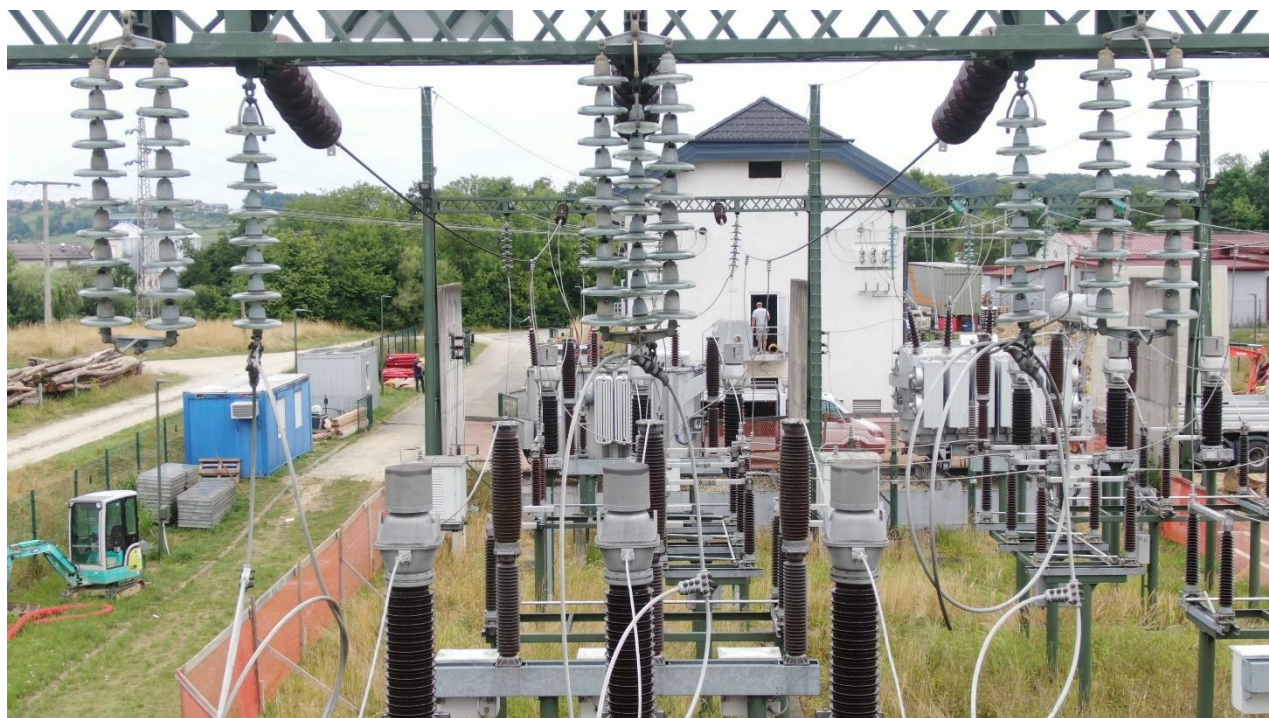



= E02

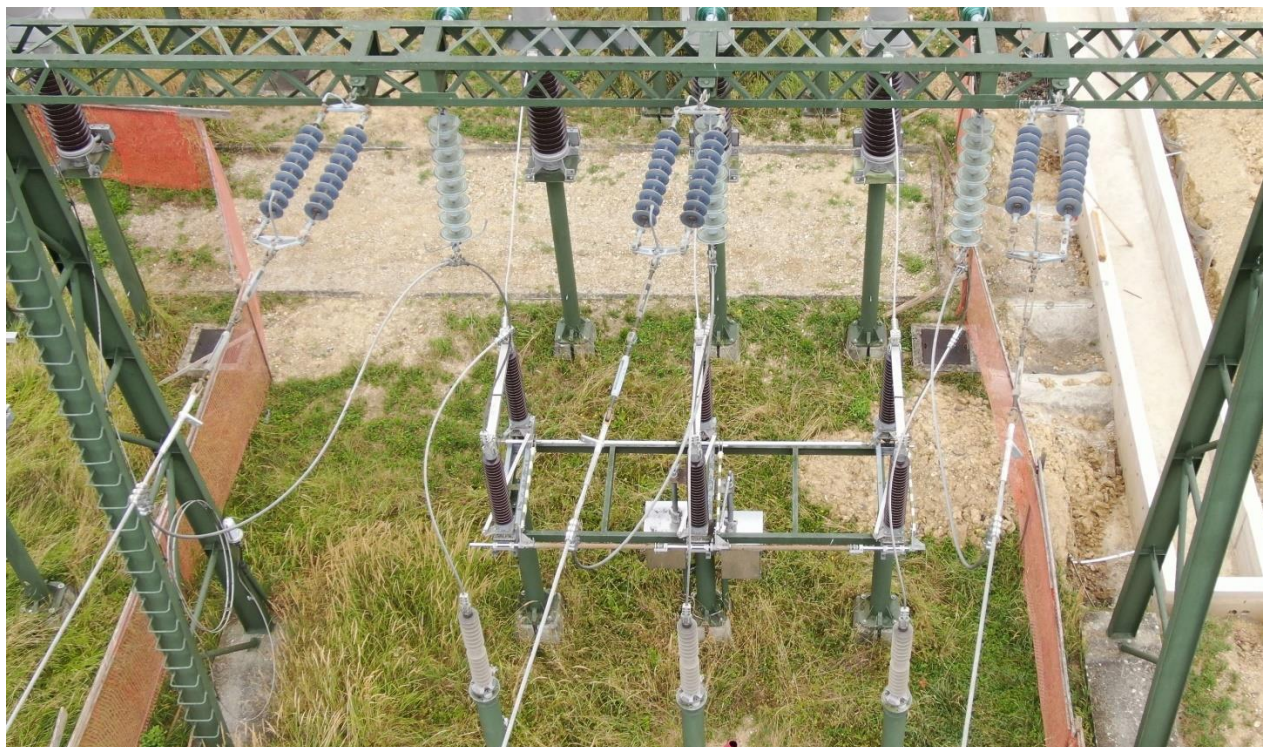



Predvidena časovnica izvajanja projekta

Ponudnik mora ob podaji ponudbe garantirati izvedbo del na datume določene po zgornjem opisu del. Pridržujemo pa si pravico, da se ta datum zaradi višje sile lahko zamakne, če pride do težav med obnovitvenimi deli objekta.

2. PONUDBENI PREDRAČUN

	Predmet javnega naročila:	enota	Št. enot	Cena na enoto	Ponudbena cena brez DDV (EUR)
1.	Pripravljalna dela:				
	Priprava, zavarovanje in ureditev delovišča.	kpl	3		
2.	Demontažna dela:				
	Demontaža sklopov izolatorskih verig iz portala =E01	kpl	1		
	Pregled demontirane opreme in materiala in pakiranje opreme ter transport na lokacijo deponije naročnika oddaljeno do 50 km določeno s strani naročnika.	kpl	1		
	Odklop in demontaža tokovnih lokov med 110 kV DV in aparati polja =E02	kpl	1		
3.	Montažna dela:				
	Prestavitev 110 kV DV vrvi med portali polja =E01 in =E02 komplet z obstoječo obesno opremo. Upoštevajoč komplet vsa dela po tehnologiji, kot si jo določi ponudnik za varno in kvalitetno izvedbo del.	kpl	3		
	Napenjanje in uravnavanje povosov ter končno vpetje vodnika AL/ACS 240/40 mm ² v sponke.	kpl	3		
	Funkcionalni preizkusi in spuščanje v pogon.	kpl	3		
	Ostala dokumentacija (merilni protokoli, zapisniki, poročila, izjave vodje gradnje...).	kpl	3		
	Nepredvidena dela (10%)				
	Vse skupaj brez DDV (EUR):				

Ponudnik mora specificirati ponudbene cene po posameznih tehnoloških sklopih projektne dokumentacije, kar bo kasneje osnova za plačilo posameznega tehnološkega sklopa po končanju le-tega.

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: